


TB2  
EKINOXE TX-IP40  
3x18

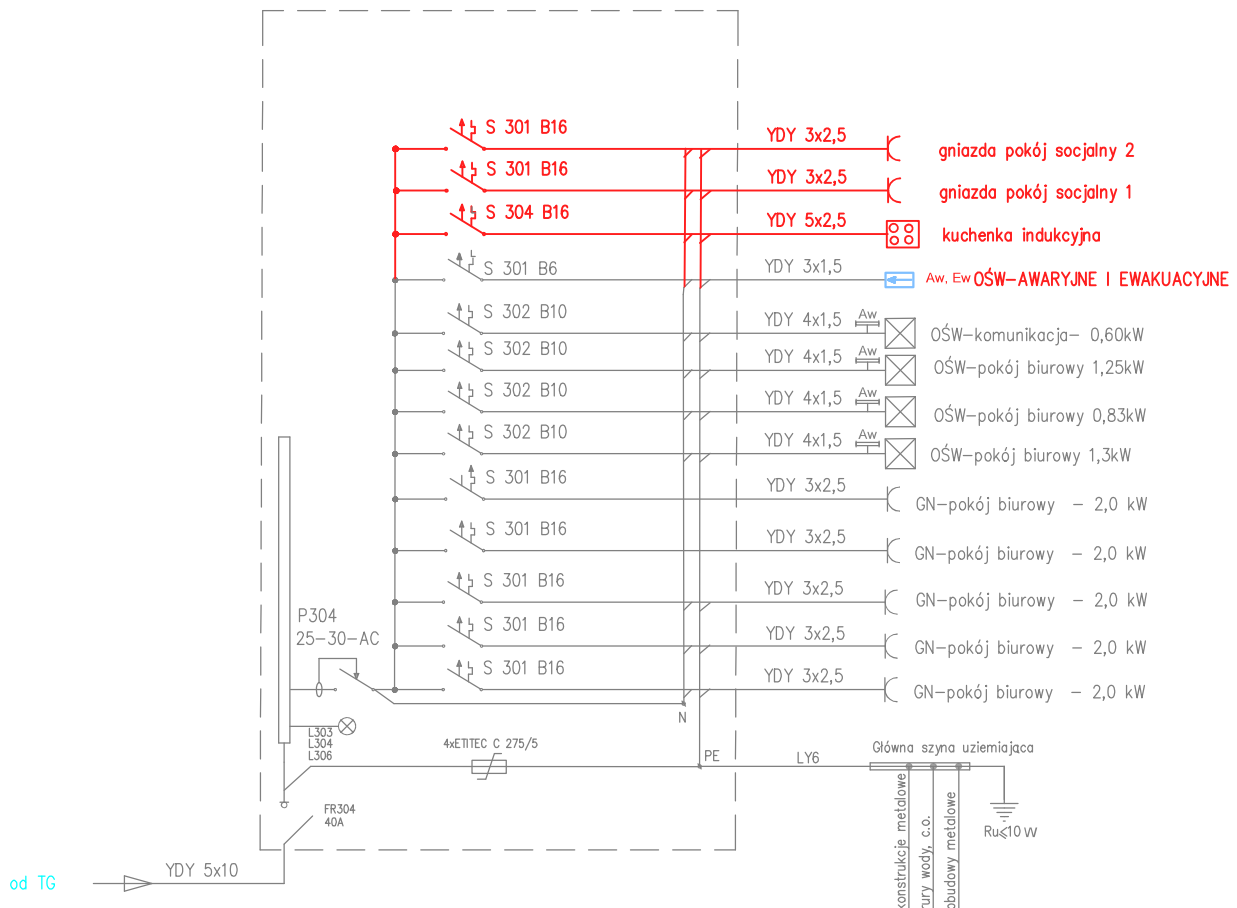

Ochrona pporażeniowa:  
samoczynne wyłączanie zasilania  
za pomocą wyłączników pporażeniowych

Zmiany naniesiono kolorem czerwonym

|                                                                |                                                            |  |                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| P.U.H. "ABAKUS" W. Świtek, Stasin 1, 21-030 Motycz             |                                                            |  |                      |
| Obiekt :<br>Budynek Urzędu Gminy<br>Strzyżewice gm.Strzyżewice | Inwestor :<br>Gmina Strzyżewice                            |  | Skala :<br>-         |
| Rozdzielnica R2                                                | Projekt wykonawczy<br>Remont pomieszczeń Urzędu Gminy      |  | DATA :<br>03.2021 r. |
|                                                                | OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Jarosz<br>upr. bud. 2967/Lb/86 |  | NR RYS.<br>E7        |