


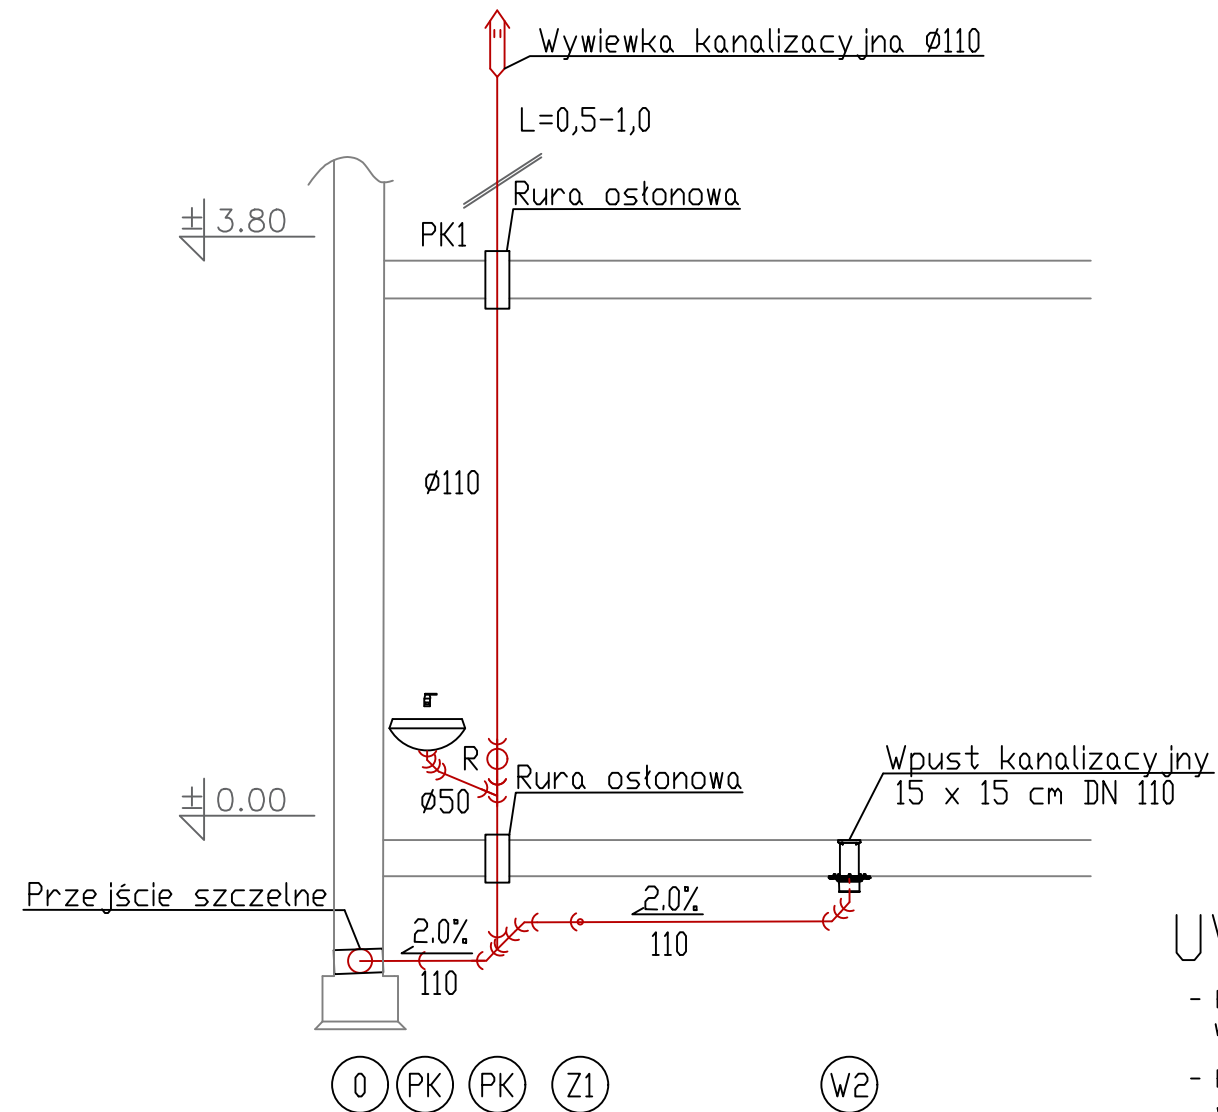

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0.00 m

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0	PK	PK	Z1	W2
	-0.88	-0.88	-0.87	-0.67	-0.62
MATERIAŁ	PVC-U SN 8				
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.10	0.30	0.55	1.80

UWAGI :

- Przed rozpoczęciem prac zweryfikować rzeczywiste posadowienie punktu włączenia
- Przed wykonaniem instalacji podposadzkowej potwierdzić możliwość wykonania wykopu wąskoprzestrzennego przy ścianach budynku ze względu na brak informacji o faktycznym posadowieniu ław fundamentowych.
- Zweryfikować rzeczywiste wyjście z budynku ze względu na brak danych

© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED					
Biuro projektowe:		Elektroprojekt S.A. 20-346 Lublin, ul. Długa 5 Centr. 81 744 00 11, tel. 579 470 350 lublin@elektroprojekt.pl www.elektroprojekt.pl			
Faza projektu:		PROJEKT TECHNICZNY		Branża: SANITARNA	
Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Klimek	sanitarna	LUB/0201/PWOS/06		
Opracowanie:	mgr inż. Arkadiusz Mączka	sanitarna			
Sprawdzający:					
Nr umowy:	EP9-2338/2022	Część:	-	Tom:	1
				Data:	03.2021
Obiekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI WODY WE FRANCISZKOWIE					
23-107 Strzyżewice; działka nr ewid. 251/4, obr. 05 Franciszków jednostka ewid. 060912_Strzyżewice					
Tytuł rysunku: ROZWINIĘCIE KANALIZACJI					
Nr archiwalny:	3-08618	Rewizja:	00	Format:	A3
		Skala:	1:50	Arkusz:	.
				Nr kolejny:	S-02