
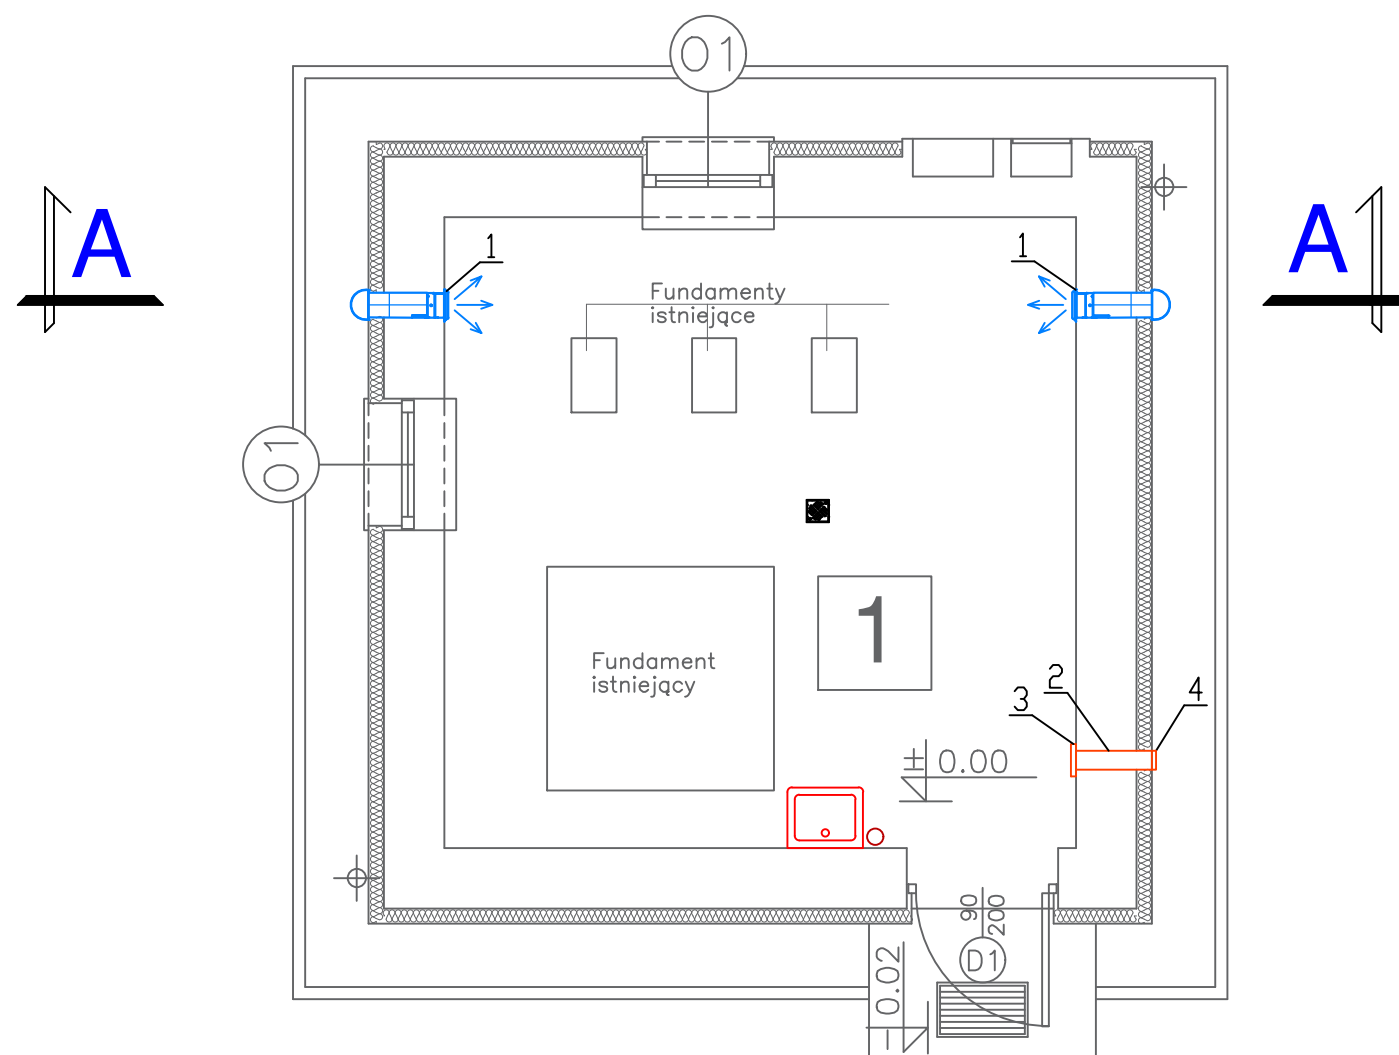




- 1 Nawietrzak z grzałką Q= 93m³/h np. NOG-150 SMAY
- 2 Przewód okrągły Typ Spiro Ø 125
- 3 Wentylator Q= 186m³/h np. SILENT 300 CZ Venture Industries
z termostatem pomieszczenia np. TM-10
- 4 Wyrzutnia ścienna Ø 125 np. Awent KD125-30GR

© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED					
Biuro projektowe:  Elektroprojekt® S.A. Oddział w Lublinie		Elektroprojekt S.A. 20-346 Lublin, ul. Długa 5 Centr. 81 744 00 11, tel. 579 470 350 lublin@elektroprojekt.pl www.elektroprojekt.pl			
Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY			Branża: SANITARNA		
Zespół autorski:		Imię i nazwisko:		Specjalność:	
Projektant:		mgr inż. Grzegorz Klimek		sanitarna	
Opracowanie:		mgr inż. Arkadiusz Mączka		sanitarna	
Sprawdzający:					
Nr umowy:			Część:		Data:
EP9-2338/2022			-		1 03.2021
Obiekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI WODY WE FRANCISZKOWIE 23-107 Strzyżewice; działka nr ewid. 251/4, obr. 05 Franciszków jednostka ewid. 060912_Strzyżewice					
Tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMI WENTYLACJA					
Nr archiwalny:		Rewizja:		Format:	
3-08620		00		A3	
Skala:		1:50		Arkusz:	
				Nr kolejny:	
				S-04	