


OZNACZENIA	
	Ściany istniejące
	Wyburzenia
	Elementy do demontażu

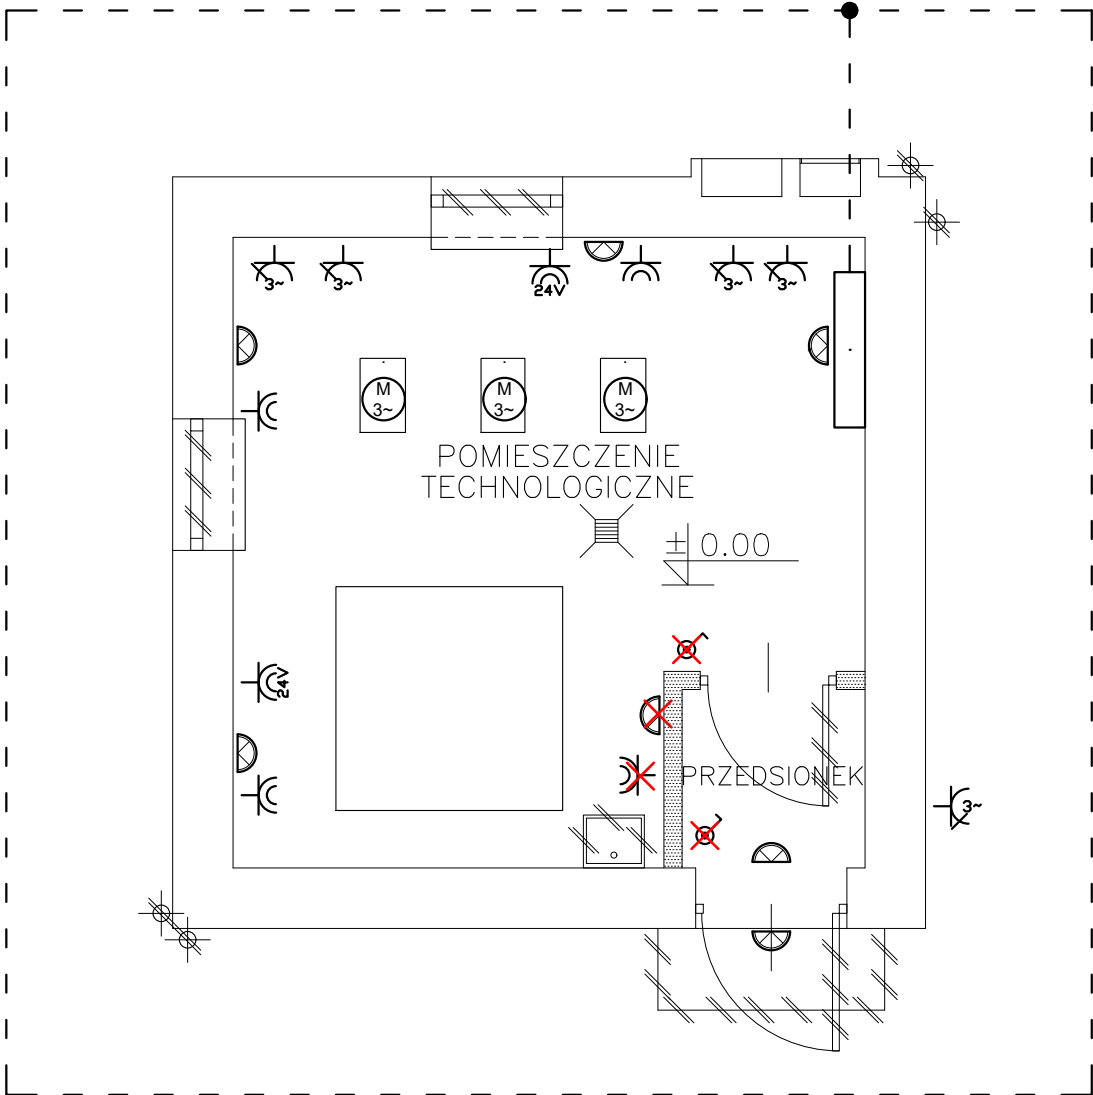

Układ sieciowy	TT
System ochrony przeciwporażeniowej: - samoczynne wyłączenie zasilania - połączenia wyrównawcze	

Oznaczenia:

- Gniazdo wtykowe; n/t; IP44 (16A/230V)
- Łącznik 1-obwodowy; n/t; IP44
- Gniazdo wtykowe 3-fazowe; n/t; IP66/67 (16A/400V; 3P+PE)
- Gniazdo wtykowe; n/t; 24V; IP44
- Oprawa oświetleniowa montowana na ścianie
- Tablica elektryczna
- Elementy do demontażu/przeniesienia
- Uziom FeZn 25x4 mm

Uwaga

Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące
Kolorem czerwonym oznaczono elementy do modyfikacji
(do demontażu lub przeniesienia w nowe miejsce)

Zmiana nr:	Data:	Treść zmiany:
© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED		
Biuro projektowe:		
Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie		Elektroprojekt S.A. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53A tel. 81-744 00 11; lublin@elektroprojekt.pl www.elektroprojekt.pl
Faza projektu:	Branża:	
PROJEKT TECHNICZNY	Elektryczna	
Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Specjalność:
Projektant:	mgr inż. Mieczysław Niedźwiecki	Elektryczna
Projektant:	.	.
Projektant:	.	.
Opracowanie:	.	.
Sprawdzający:	.	.
Nr umowy:	EP9-2338/2022	Część:
	.	Tom:
	.	Data:
		03.2022
Obiekt:		
BUDYNEK PRZEPOMPOWNI WODY WE FRANCISZKOWIE		
23-107 Strzyżewice; działka nr ewid. 251/4, obr. 05 Franciszków jednostka ewid. 060912_Strzyżewice		
Tytuł rysunku:		
Plan instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia - inwentaryzacja		
Nr archiwalny:	Rewizja:	Format:
3-08613	00	A3
Skala:	Arkusz:	Nr kolejny:
1:50	.	E01