


Kl. D
Vp=30km/h
KR 2
G2/3

PRZEKRÓJ

km rob. 0+000,00 - 0+028,77

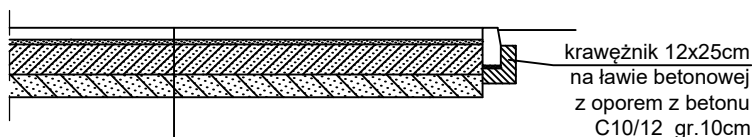

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

8cm	warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa koloru szarego
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	podbudowa zasadnicza: cementogrunt Rm=5,0MPa
15cm	podbudowa pomocnicza: cementogrunt Rm=2,5MPa
	podłoże gruntowe: piasek pylasty, glina

Zmiana nr:		Data:		Treść zmiany:		Podpis:					
© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED											
Biuro projektowe:				Elektroprojekt S.A. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53 tel. 81-744 00 11; 579 470 354 lublin@elektroprojekt.pl www.elektroprojekt.pl							
				Oddział w Lublinie							
Faza projektu:				Branża:							
PROJEKT TECHNICZNY				ARCHITEKTURA							
Zespół autorski:		Imię i nazwisko:		Specjalność:		Numer uprawnień:		Podpis:			
Projektant:		Joanna Wrzosek-Kossowska		architektoniczna		125/LBOKK/2014					
Projektant:											
Projektant:											
Opracowanie:		Grzegorz Wójcik									
Sprawdzający:											
Nr umowy:				Część:		Tom:		Data:			
EP9-2339/2022								03.2022			
Obiekt:											
BUDYNEK UJĘCIA WODY W STRYŻEWICACH											
23-107 Strzyżewice; działka nr ewid. 966/2, obr. 19 Strzyżewice											
jednostka ewid. 060912_Strzyżewice											
Tytuł rysunku:											
PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ											
Nr archiwalny:		Rewizja:		Format:		Skala:		Arkusz:		Nr kolejny:	
4-03644		00		A4						A11	