


PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ W STRZYŻEWICACH PRZEKROJE POSADOWIENIA

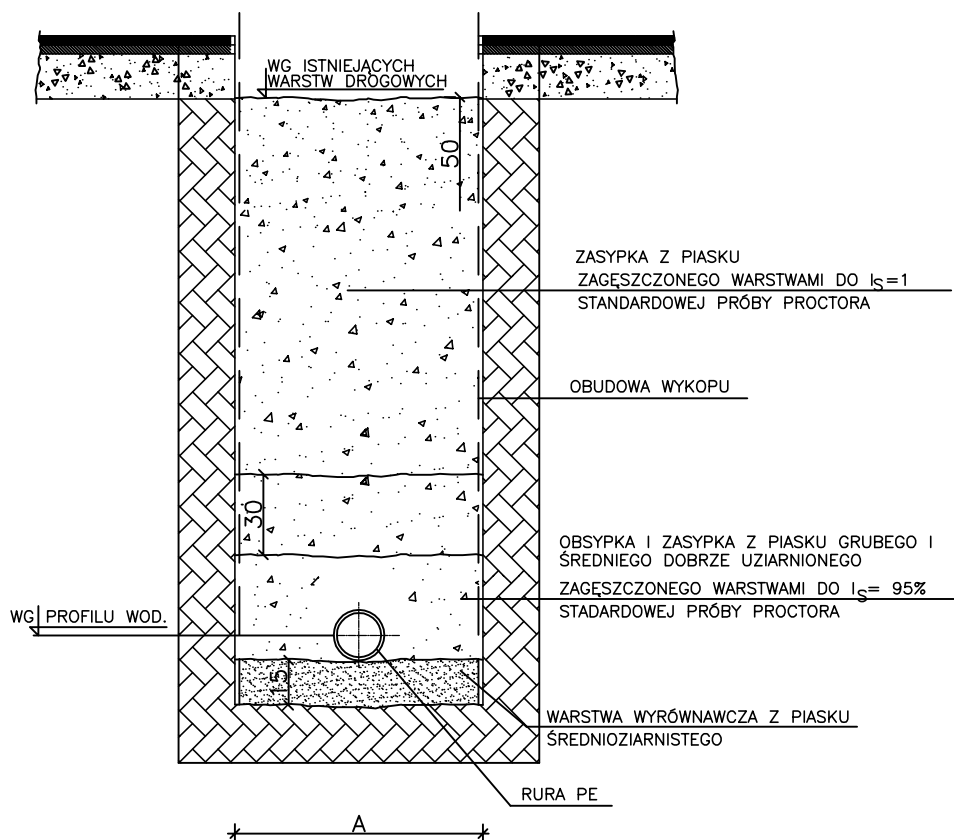

- UWAGI:
1. NA OBSYPKĘ OCHRONNĄ STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PIASEK ŚREDNI LUB GRUBY ZACHOWUJĄC WYMAGANY WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA I ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU (NP. PENETROMETRU).
 2. ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAĆ JEDNOCZEŚNIE Z USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU
 3. ZASIĘG POSZCZEGÓLNYCH PRZEKROJÓW POKAZANO NA PROFILACH PRZEWODÓW
 4. SZEROKOŚCI WYKOPÓW WYNOSZĄ: P1 – dla $D=160\text{mm}$, $A=1,10\text{m}$,
P2 – dla $D=110\text{mm}$, $A=1,00\text{m}$,

INWESTOR: GMINA STRYŻEWICE

23 - 107 Strzyżewice 109

tel: 81 566-60-25 e-mail: strzyzewice@lubelskie.pl

WYKONAWCA: Zakład Techniczny ISAN SERWIS

20-515 Lublin, Prawiedniki - Kolonia 48C

tel: 605-195-006

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W STRYŻEWICACH	DATA X - 2020
BRANŻA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	NR RYS. 4
TYTUŁ RYSUNKU	POSADOWIENIE PRZEWODÓW	
PROJEKTANT	mgr inż. JOLANTA RÓŻECKA	upr. nr 279/Lb/99
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JANUSZ RUDKO	upr. 493/Lb/2001