



WĘZEL W1

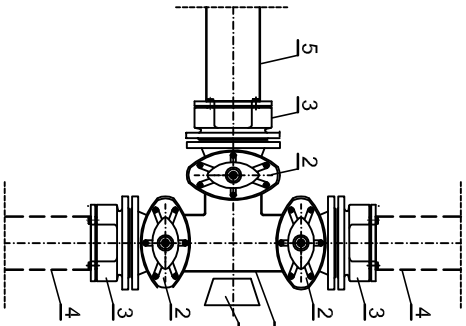

OZNACZENIA:

1. Trójnik żelazny kohnierzowy T DN150/150
2. Zasawa kohnierzowa, klinowa DN150
3. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN150
4. Istniejący wodociąg PE DN150
5. Rura PE100 SDR11 RC PN16 Ø 160 x 14,6mm
6. Blok oporowy


WĘZEL W3

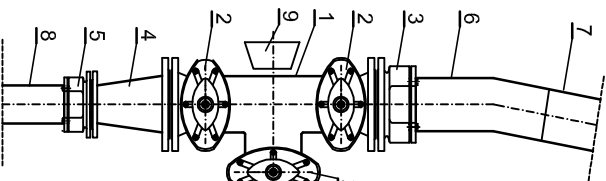

OZNACZENIA:

1. Trójnik żelazny kohnierzowy T DN150/150
2. Zasawa kohnierzowa, klinowa DN150
3. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN150
4. Redukcja żelazna dwukohnierzow FFR DN150/100
5. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN100
6. Łuk 11° PE100 SDR11 PN16 DN150
7. Rura PE100 SDR11 RC PN16 Ø 160 x 14,6mm
8. Rura PE100 SDR11 RC PN16 Ø 110 x 10,0mm
9. Blok oporowy


WĘZEL W4

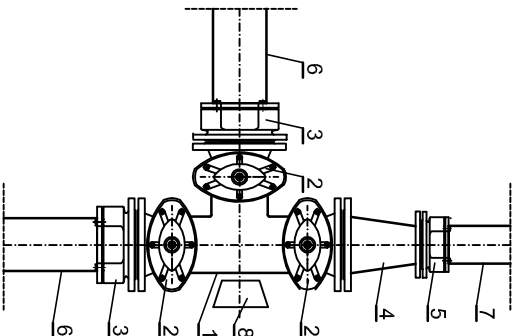

OZNACZENIA:

1. Trójnik żelazny kohnierzowy T DN150/150
2. Zasawa kohnierzowa, klinowa DN150
3. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN150
4. Redukcja żelazna dwukohnierzow FFR DN150/100
5. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN100
6. Rura PE100 SDR11 RC PN16 Ø 160 x 14,6mm
7. Rura PE100 SDR11 RC PN16 Ø 110 x 10,0mm

WĘZEL W5

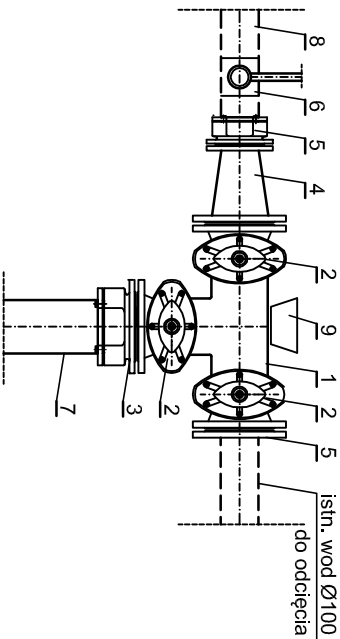


UWAGA:

1. Zastosowano zasuwę miękkouszczelniającą, klinową, kohnierzową DN80 na ciśnienie nominalne PN16, z obudową i skrzynką uliczną do zasuw

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
SIECI WODOCIĄGOWEJ W STRZYŻEWICACH

SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW

WĘZEL W7


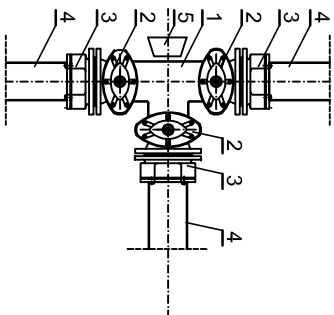


OZNACZENIA:

1. Trójnik żelazny kohnierzowy T DN100/100
2. Zasawa kohnierzowa, klinowa DN100
3. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN100
4. Rura PE100 SDR11 RC PN16 Ø 110 x 10,0mm
5. Blok oporowy

SCHEMAT MONTAŻOWY HYDRANTÓW

Hp1, Hp2, Hp3, Hp4

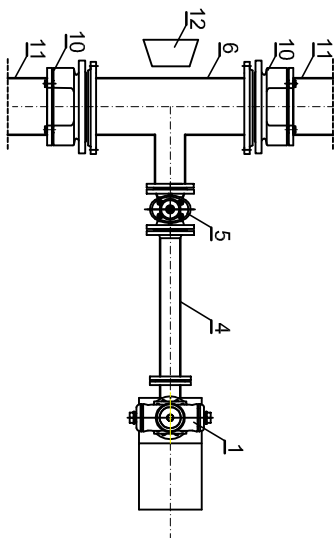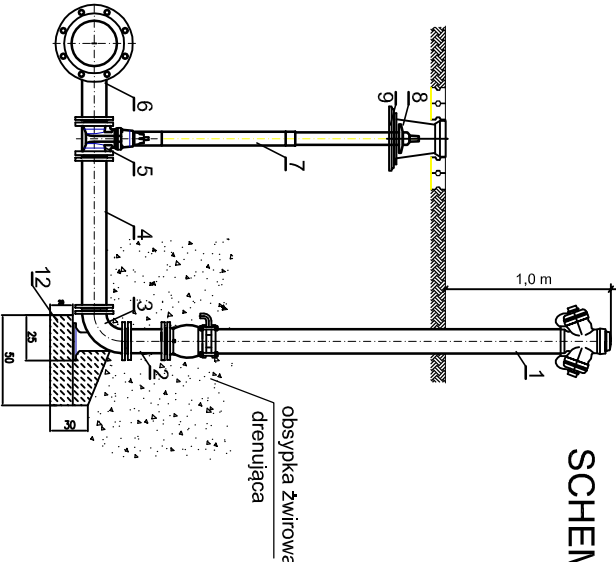

OZNACZENIA:

OZNACZENIA:

1. Trójnik żelazny kohnierzowy T DN150/150
2. Zasawa kohnierzowa, klinowa DN150
3. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN150
4. Redukcja żelazna dwukohnierzow FFR DN150/100
5. Kohnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem DN100
6. Obejma do nawiercania do przyłącza na dz. 80/4/31 (sklep)
7. Rura PE100 SDR11 RC PN16 Ø 160 x 14,6mm
8. Istniejący wodociąg PE DN100

INWESTOR: GMINA STRZYŻEWICE 23 - 107 Strzyżewice 109 tel: 81 566-60-25 e-mail: strzyzewice@lubelskie.pl			
WYKONAWCA: Zakład Techniczny ISAN SERWIS 20-515 Lublin, Prawiedniki - kolonia 48C tel: 605-195-006			
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W STRZYŻEWICACH	DATA	X - 2020
BRANŻA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	NR RYS.	5
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW	SKALA	
PROJEKTANT	mgr inż. JOLANTA RÓŻEČKA	upr. nr 279/Lp/99	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JANUSZ RUDKO	upr. 483/Lp/2001	